
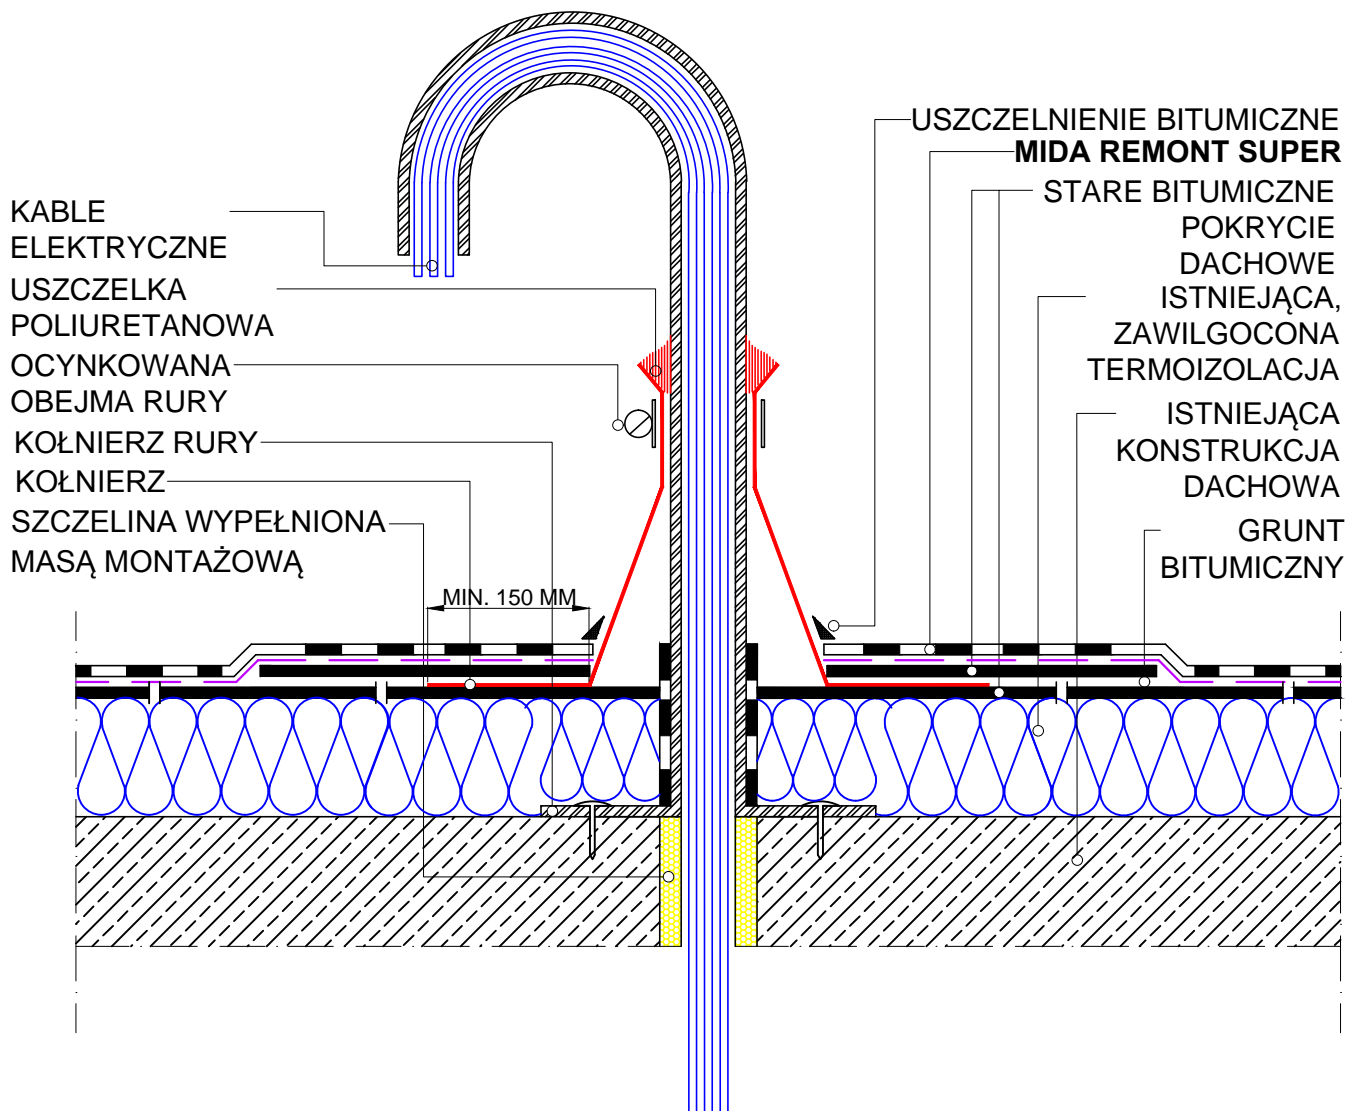


ROZWIĄZANIA POKRYĆ DACHOWYCH

Rys. 3_12A Renowacja starych pokryć dachowych - układ optymalny - wyprowadzenie kabli elektrycznych

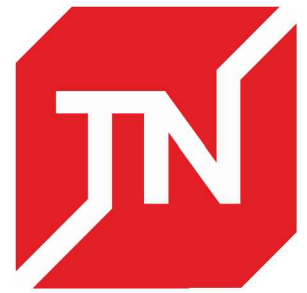

Pokrycie jednowarstwowe z zastosowaniem papy nawierzchniowej MIDA REMONT SUPER na starym, ocieplonym pokryciu dachowym pokrytym gruntem bitumicznym. Obróbka detali wykonana za pomocą papy podkładowej PRIMAGLAS G200 S4 oraz papy nawierzchniowej MIDA TOP PV250 S5.
Element szczegółowy - wyprowadzenie kabli elektrycznych

TechnoNICOL POLSKA SP. Z O.O.
ul. Gen. L. Okulickiego 7/9 05-500 Piaseczno
www.technicol.pl