
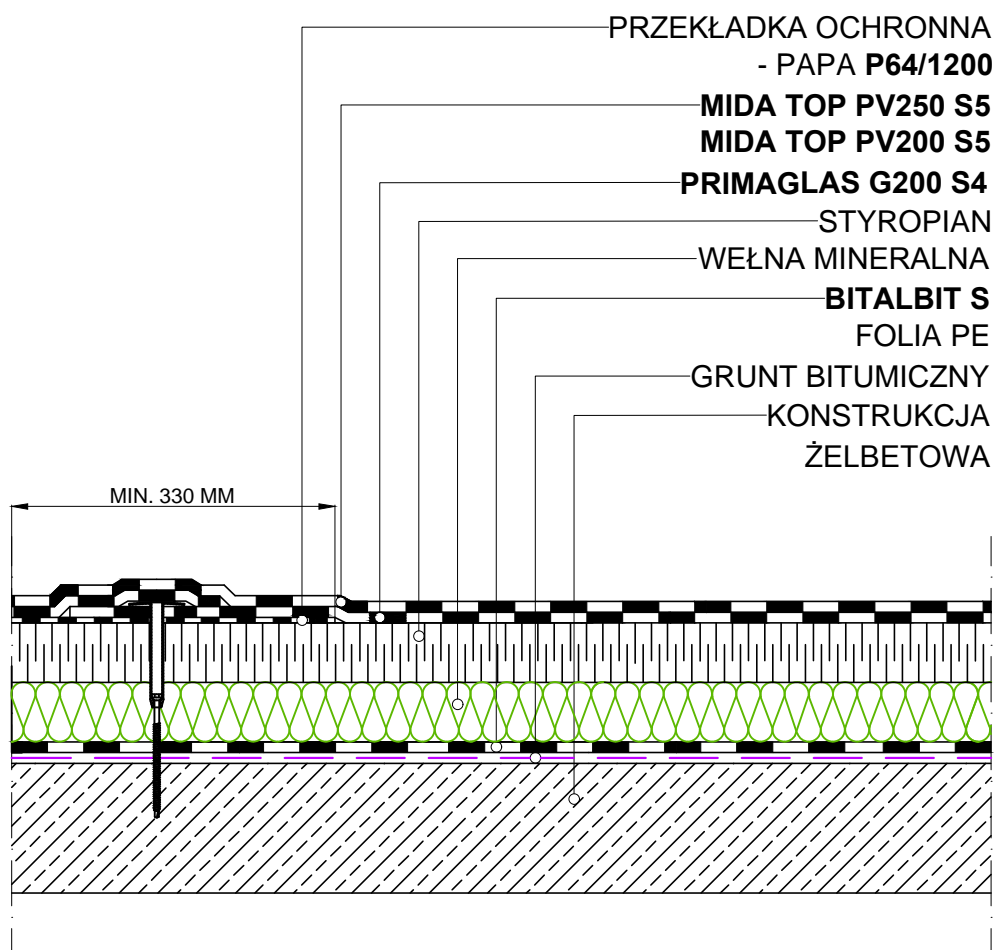


# ROZWIĄZANIA POKRYĆ DACHOWYCH

## Rys. 1.2.1.3 System dwuwarstwowy mocowany mechanicznie - układ optymalny



UWAGI: W celu wykonania warstwy spadkowej zaleca się zastosowanie gładzi cementowej na konstrukcji żelbetowej lub zastosowanie klinów styropianowych na warstwie termoizolacyjnej.

Pokrycie dwuwarstwowe z zastosowaniem papy podkładowej PRIMAGLAS G200 S4 oraz papy nawierzchniowej MIDA TOP PV250 S5 lub MIDA TOP PV200 S5 na zagruntowanym podłożu z betonu lub z blachy trapezowej, pokrytym paroizolacją BITALIBIT S lub folią PE, docieplonym styropianem oraz wełną mineralną

Nr raportu klasyfikacyjnego Broof (T1): 3078/10/Z00NP z dnia 12.01.2011 r.  
Nr raportu klasyfikacyjnego REI: 02983.2/10/Z00 NP z dnia 9.12.2010 r.

TechnoNICOL POLSKA SP. Z O.O.  
ul. Gen. L. Okulickiego 7/9 05-500 Piaseczno  
[www.technicol.pl](http://www.technicol.pl)

