


ROZWIĄZANIA POKRYĆ DACHOWYCH

Rys. 2.2.1.1_11 System dwuwarstwowy klejono-zgrzewany - układ optymalny - kominek wentylacyjny

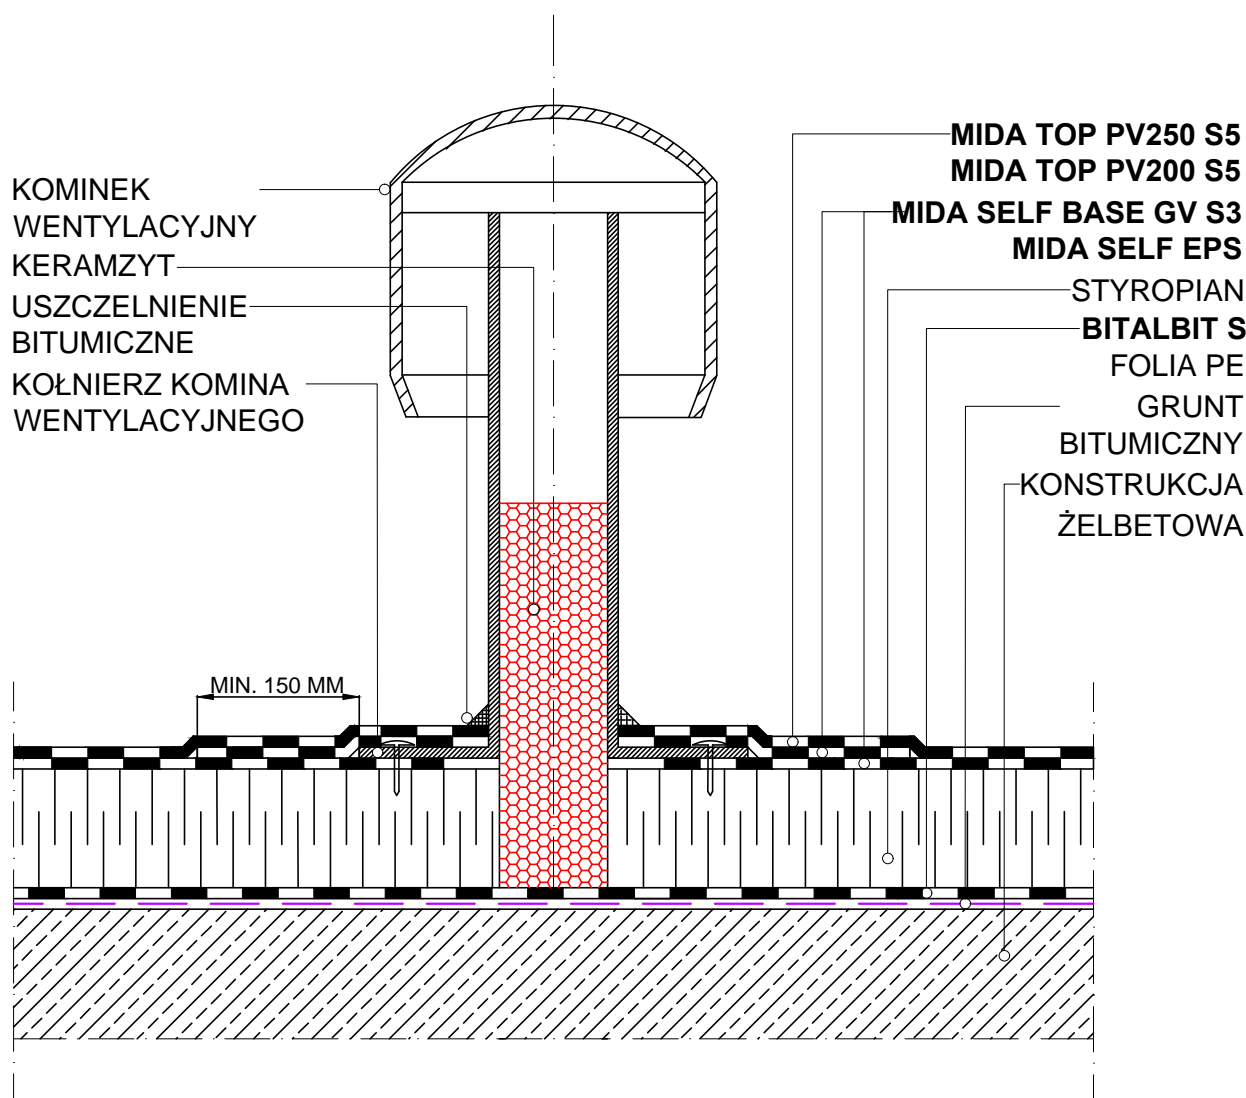

UWAGI: Minimalna wysokość kominka wentylacyjnego powinna wynosić 500 mm.

Pokrycie dwuwarstwowe z zastosowaniem samoprzylepnej papy podkładowej MIDA SELF BASE GV S3 lub MIDA SELF EPS oraz papy nawierzchniowej MIDA TOP PV250 S5 lub MIDA TOP PV200 S5 na podłożu betonowym, pokrytym paroizolacją BITALIBIT S lub folią PE, docieplonym styropianem
Element szczegółowy - kominek wentylacyjny

Nr raportu klasyfikacyjnego Broof (T1): 1623.1/12/Z00NP z dnia 9.08.2012 r.

TechnoNICOL POLSKA SP. Z O.O.
ul. Gen. L. Okulickiego 7/9 05-500 Piaseczno
www.technicol.pl

